




Общество с ограниченной ответственностью
«Сибкадемсертификация»
(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЛ.0004 от 27.07.2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ


В.И. Белан
«24» июня 2025 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ240625-2САСп от 24.06.2025

Заявка на проведение испытаний продукции № б/н от 28.03.2025

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «Вармекс», юридический адрес: 630096. Новосибирская область. Новосибирский район, Криводановский сельсовет, ул. Станционная, д. 104, офис 324; фактический адрес: 630096, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/ 1, ИНН 5433954550, телефон: 8(323) 350-87-63

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Стеклопакет клееный однокамерный СПО 26 4МП- I8WP (рамка дистанционная комбинированная Warmex PRIME RAL 9005)-4М1, с применением вторичного силиконового герметика FINOTECH 8000, размером 500×500мм – 11шт.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Упаковка не нарушена. Без видимых повреждений.

(описание, состояние образца испытаний)

15.05.2025

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора проб: № б/н от 05.05.2025. Образцы предоставлены заказчиком.

(номер и дата акта отбора образцов)

20.05.2025 – 24.06.2025

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», ГОСТ 30779-2014 «Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности»

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Приложение: на 1 листе

(при наличии)

Протокол испытания оформлена на 3 листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.


* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

Таблица 1 – режим проведения одного цикла испытаний

№ п/п	Температура, °С	Относительная влажность, %	Время выдержки Δt
1	20	Не нормируется	1 час
2	100	Не нормируется	1 час
3	0	Не нормируется	1 час
4	минус 60	Не нормируется	1 час
5	0	Не нормируется	1 час
6	100	Не нормируется	1 час
7	20	Не нормируется	1 час

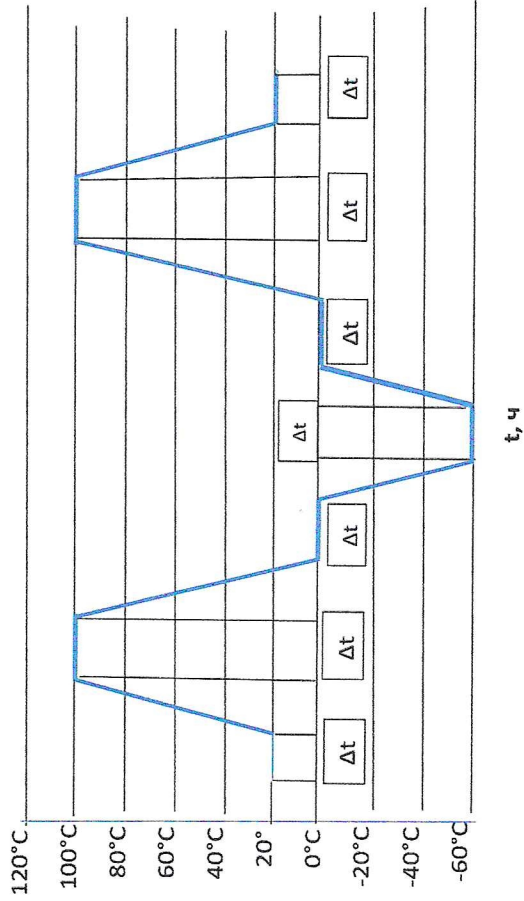

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.